



Nasz znak: RSZ.271.1.5.2019

Żary, 22 maja 2019r.

## WYKONAWCY

Dotyczy: ogłoszonego przetargu nieograniczonego pn: „**Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego przedszkola w m. Grabik**”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r.,poz. 1986 ze zm.) Zamawiający – **Gmina Żary** – na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyjaśnia:

### Pytania Wykonawcy:

#### Pytanie 1

W opisie oraz kosztorysie branży elektrycznej pojawia się informacja o konieczności wykonania WLZ do budynku ze złącza stawianego w zakresie ENEA. Na planie zagospodarowania brak wskazanej lokalizacji projektowanego złącza. Proszę o wskazanie lokalizacji złącza.

#### Odpowiedź:

**W związku z brakiem na dzień ogłoszenia zamówienia informacji od Enea Operator dotyczącej złącza należy przyjąć istniejące złącze napowietrzne jako punkt zasilania oraz przygotować kanał na ewentualne wyprowadzenie linii kablowej od złącza pomiarowego za obrys budynku.**

#### Pytanie 2

Istniejący budynek posiada instalacje odgromowa, której elementy składowe kolidują z rozbudową, a w projekcie i kosztorysie brak jest informacji na ten temat. Proszę o dostarczenie projektu przebudowy instalacji odgromowej.

#### Odpowiedź:

**W załączeniu projekt instalacji odgromowej.**

#### Pytanie 3

Istniejący budynek posiada prawdopodobnie uziom otokowy lub fundamentowy, którego elementy składowe kolidują z rozbudową.

Proszę o dostarczenie projektu przebudowy instalacji uziomu.

#### Odpowiedź:

**W załączeniu projekt instalacji uziomowej.**

Pytanie 4

Proszę o dostarczenie zdjęcia istniejącej rozdzielnicy w budynku.

**Odpowiedź:**

**W załączeniu istniejące zdjęcie rozdzielnicy.**

Pytanie 5

Proszę o informację w jakich pomieszczeniach należy zdemontować istniejące oprawy.

**Odpowiedź:**

**Oprawy należy zdemontować w pomieszczeniach istniejących, w których zaprojektowano nowe oświetlenie.**

Pytanie 6

Czy zaprojektowane lampy opisane na rzutach są lampami przykładowymi czy obligatoryjnymi?

**Odpowiedź:**

**Należy zamontować oprawy spełniające parametry opraw projektowanych podanych jako przykładowe.**


**Powyższe zapisy należy uwzględnić w składanej ofercie.**

Z up. Wójta  
*Anna Kochanowska*  
Kierownik Referatu Spraw Społecznych  
i Zamówień Publicznych

W załączeniu:

- 1) Zdjęcia rozdzielnicy- 2 szt.
- 2) Plan instalacji uziomowej i odgromowej- 1 szt.

## Istniejąca rozdzielnica.

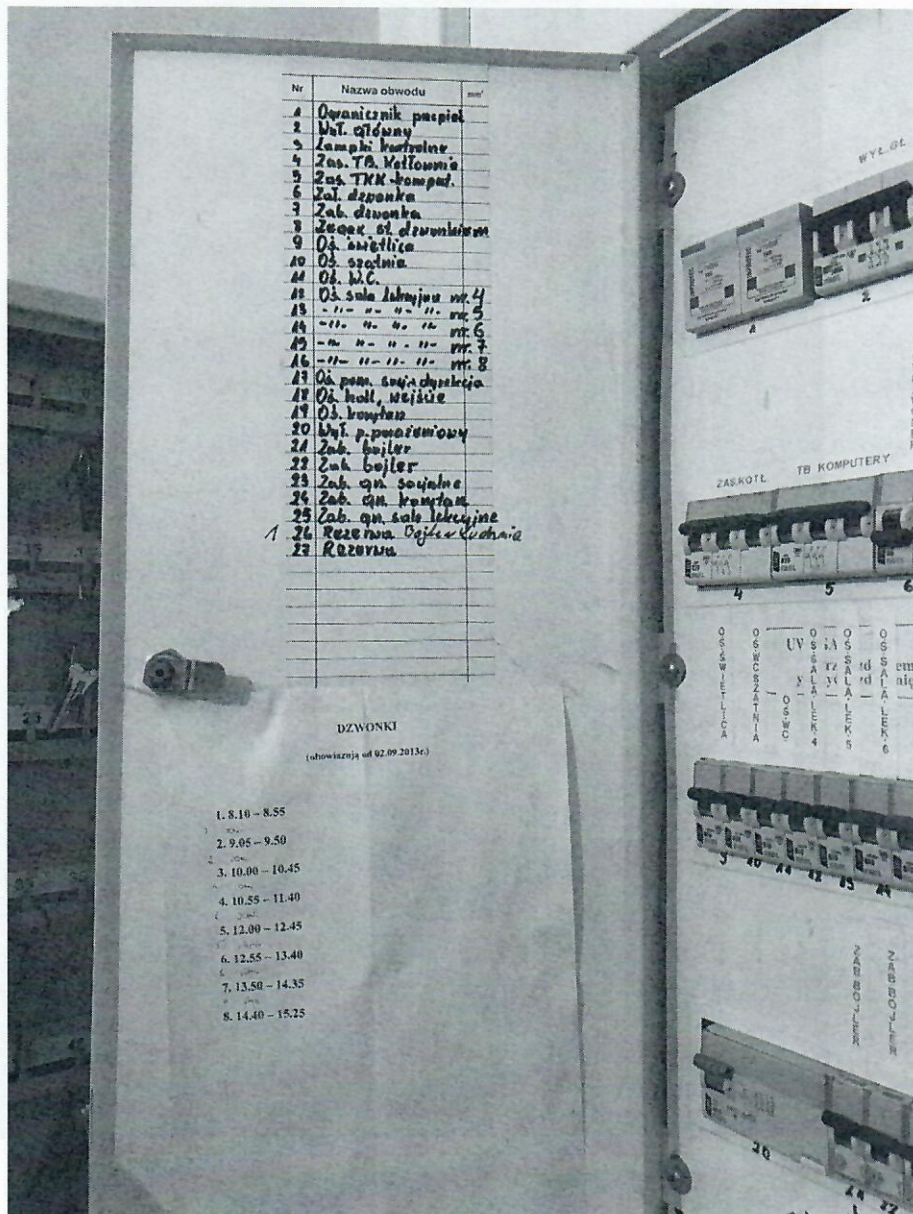

Zdjęcie Nr 1

